


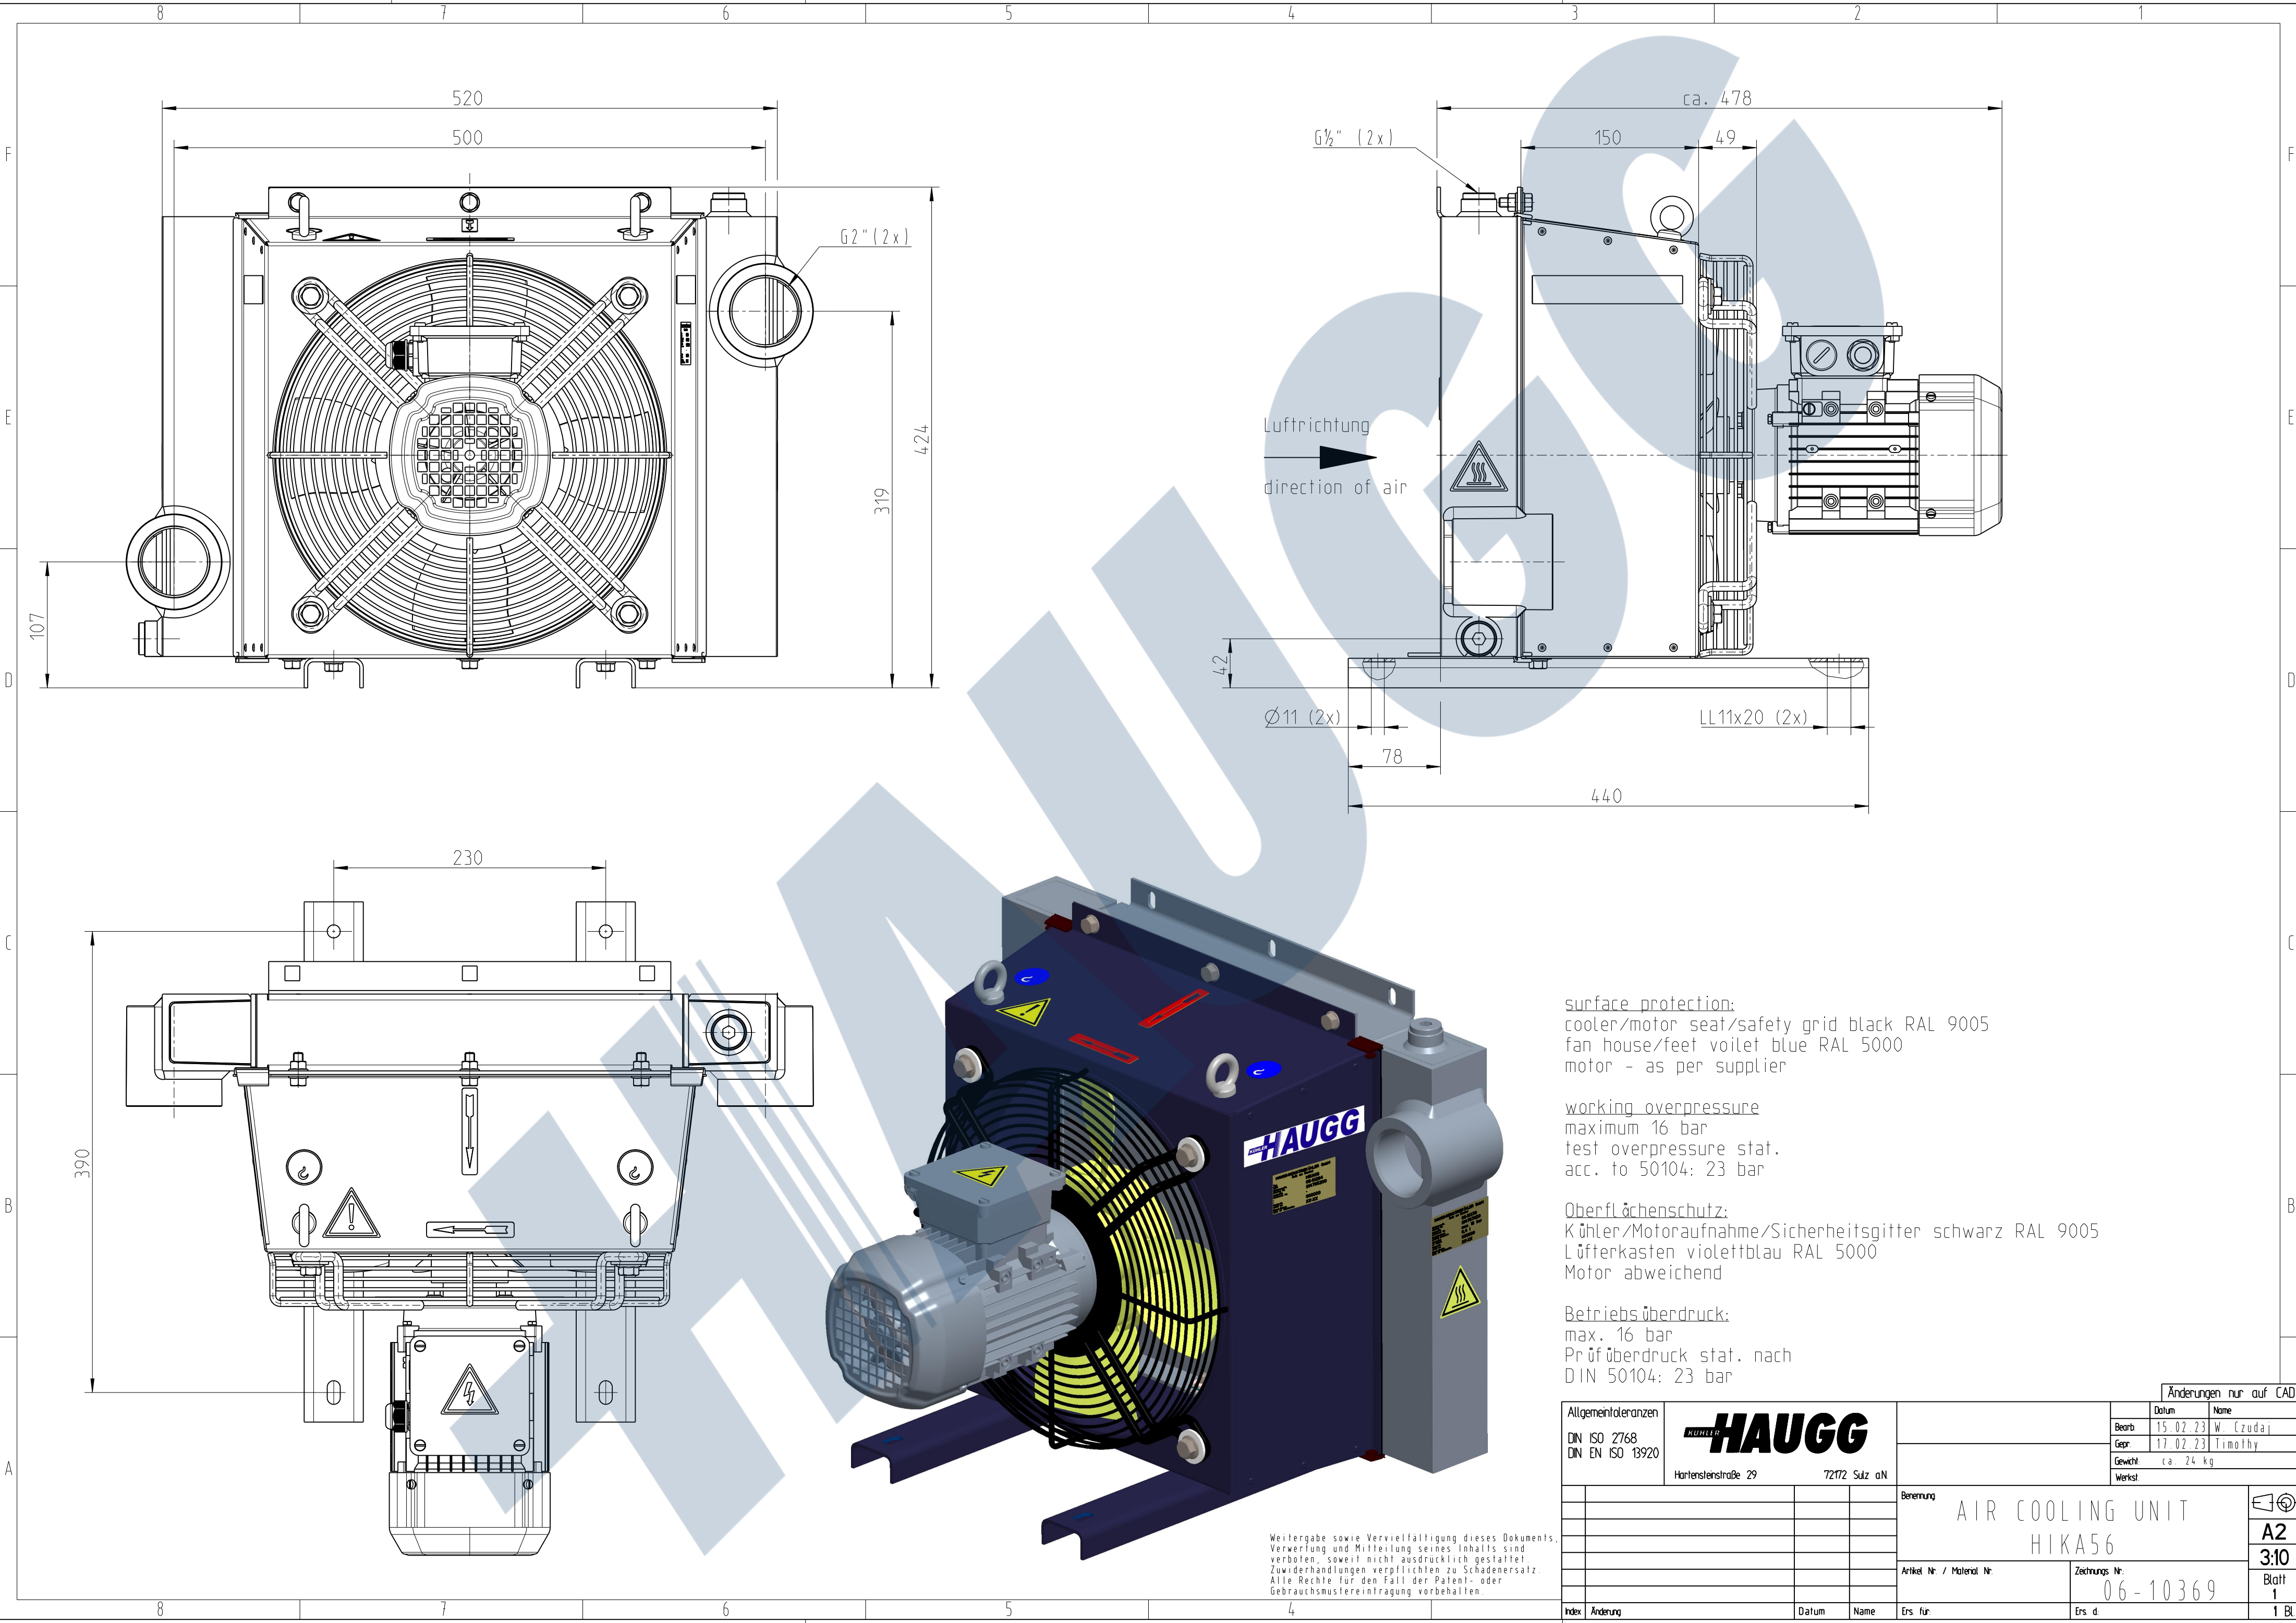

surface protection:
cooler/motor seat/safety grid black RAL 9005
fan house/feet violet blue RAL 5000
motor - as per supplier

working overpressure
maximum 16 bar
test overpressure stat.
acc. to 50104: 23 bar

Oberflächenschutz:
Kühler/Motoraufnahme/Sicherheitsgitter schwarz RAL 9005
Lüfterkasten violettblau RAL 5000
Motor abweichend

Betriebsüberdruck:
max. 16 bar
Prüfüberdruck stat. nach
DIN 50104: 23 bar

Allgemeintoleranzen		HAUGG KÜHLER Hartensteinsstraße 29 72172 Sulz aN	Änderungen nur auf CAD	
DIN ISO 2768			Datum	Name
DIN EN ISO 13920			Bearb.	15.02.23 W. Czudaj
			Gepr.	17.02.23 Timothy
			Gewicht	ca. 24 kg
			Werkst.	
		Benennung		
		AIR COOLING UNIT		
		HIKA56		
		Artikel Nr. / Material Nr.		Zeichnungs Nr.
				06-10369
Index	Änderung	Datum	Name	Ers. für
				Ers. d.
				1 Bl.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments,
Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent- oder
Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.