
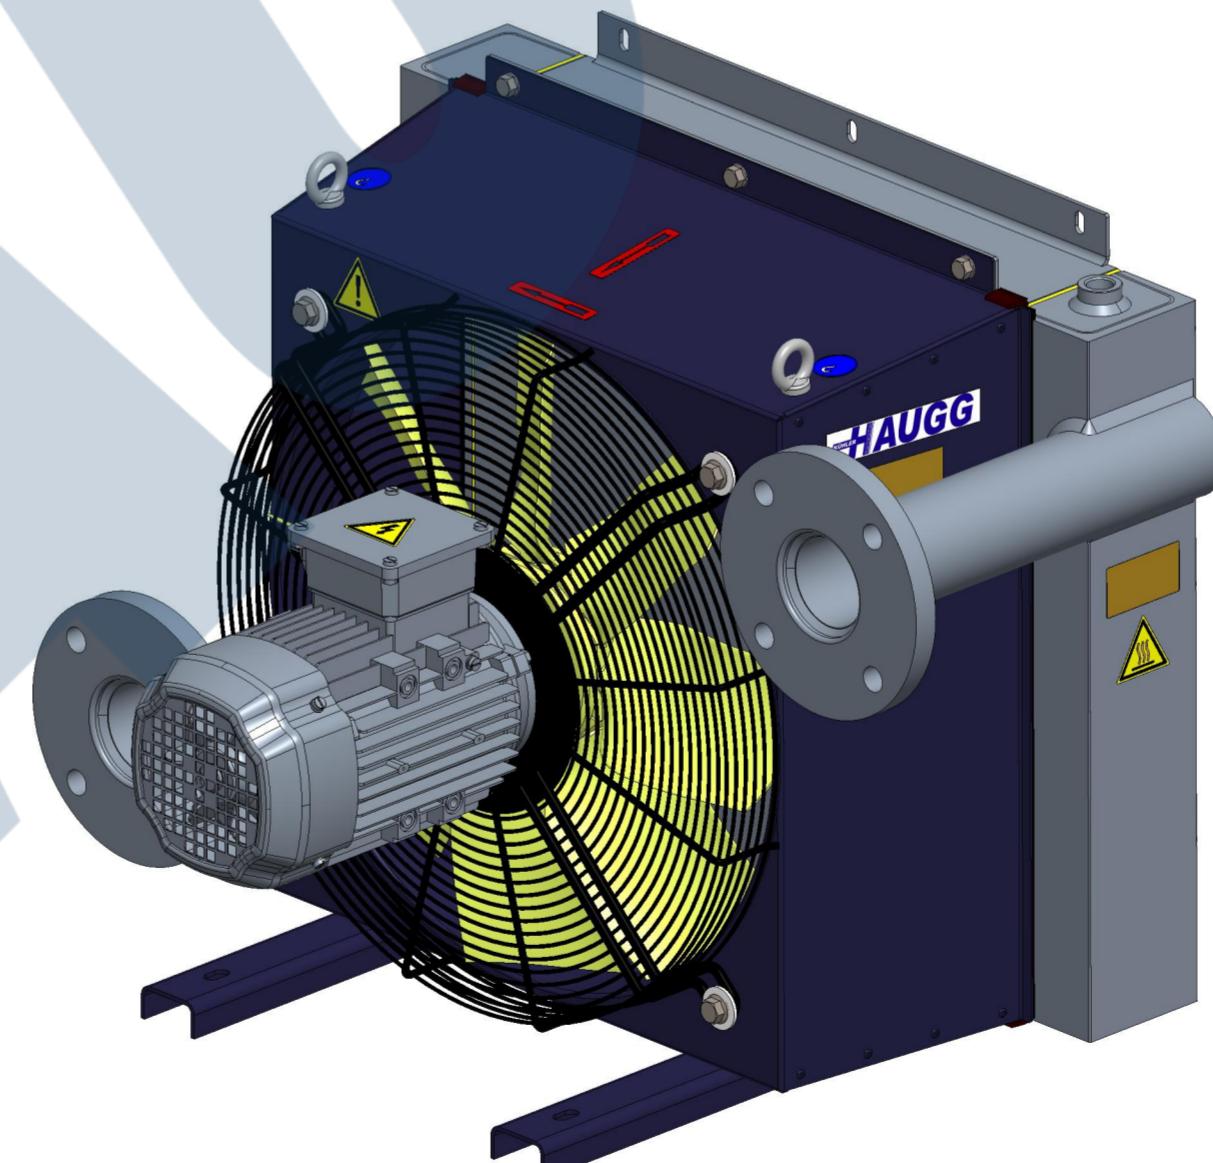
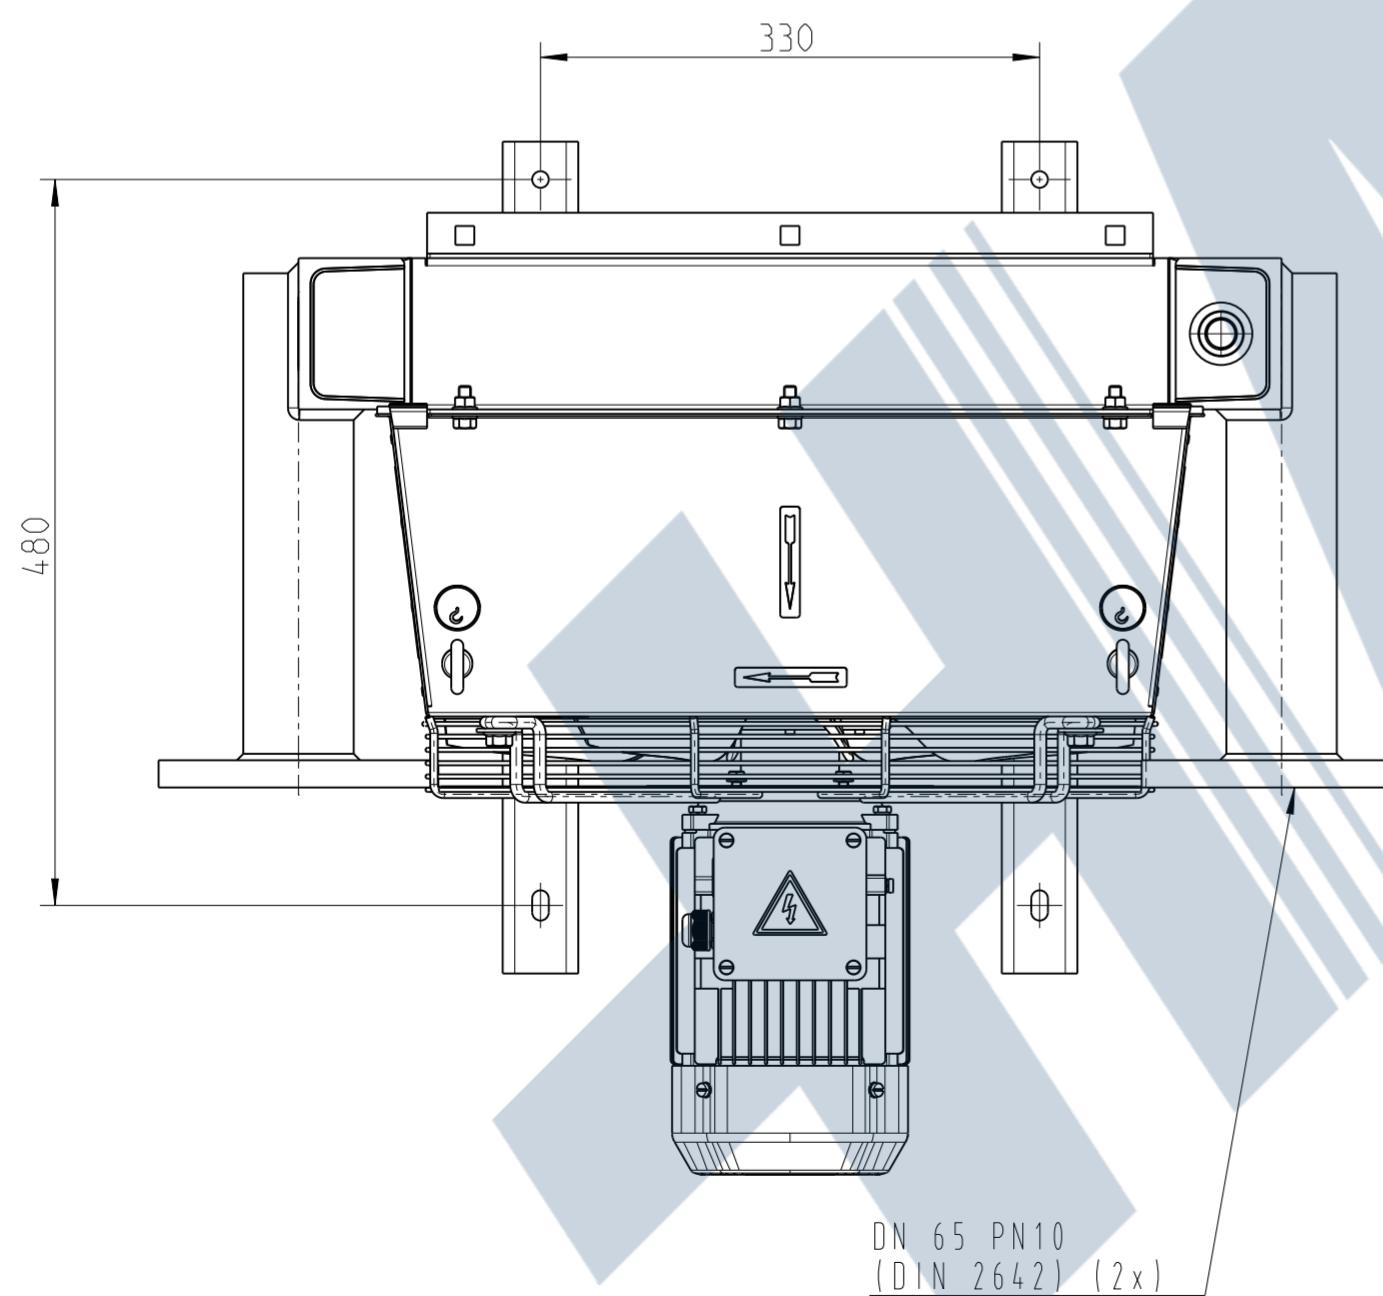
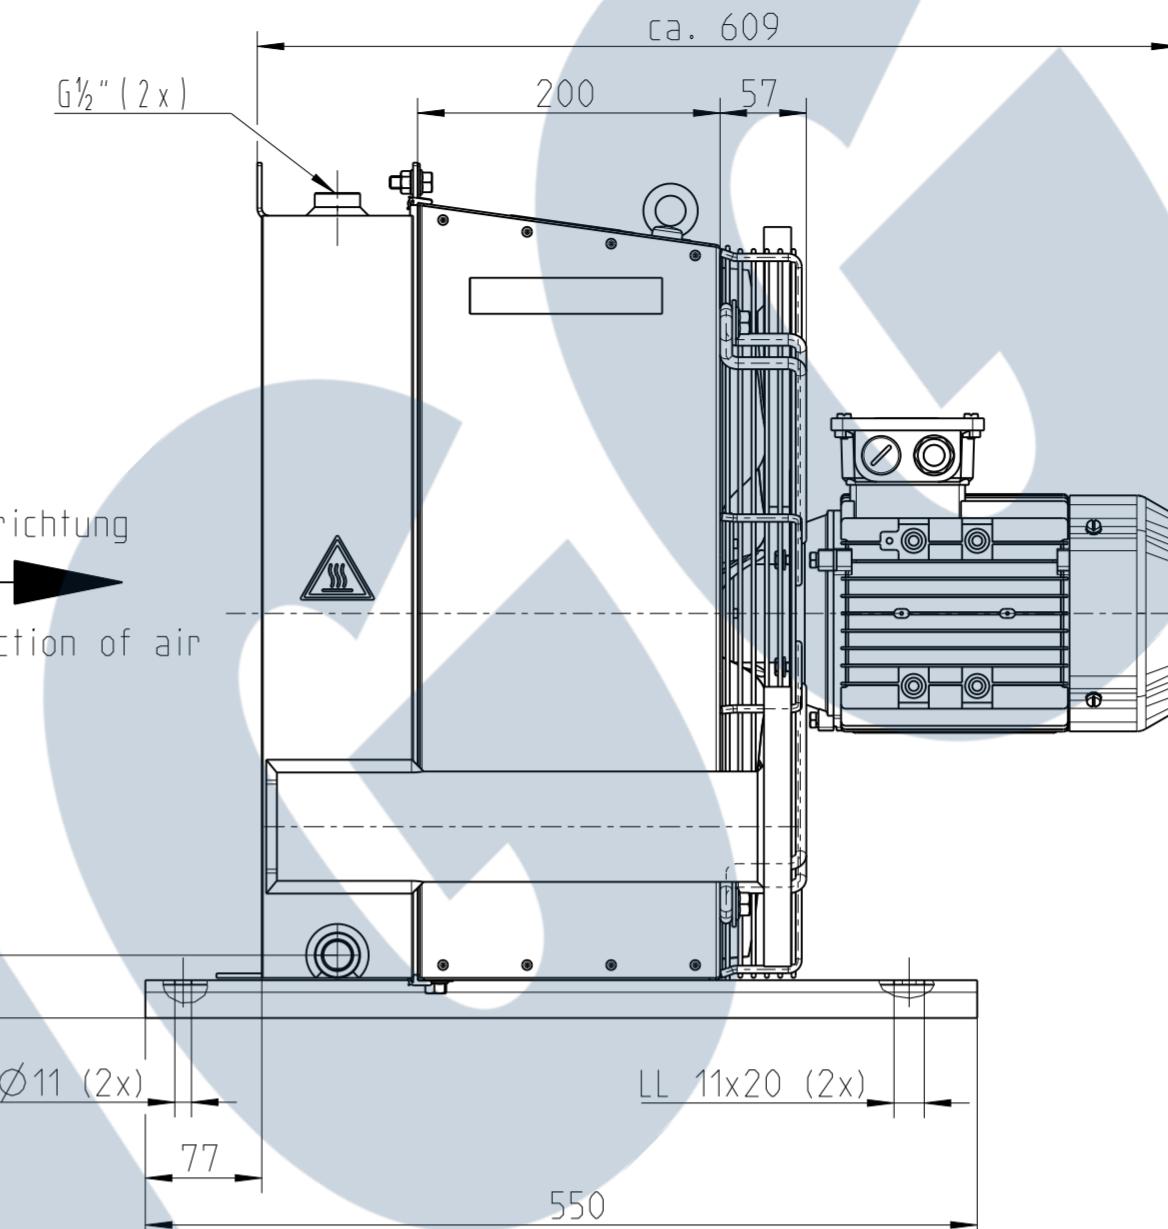


8 7 6 5 4 3 2 1

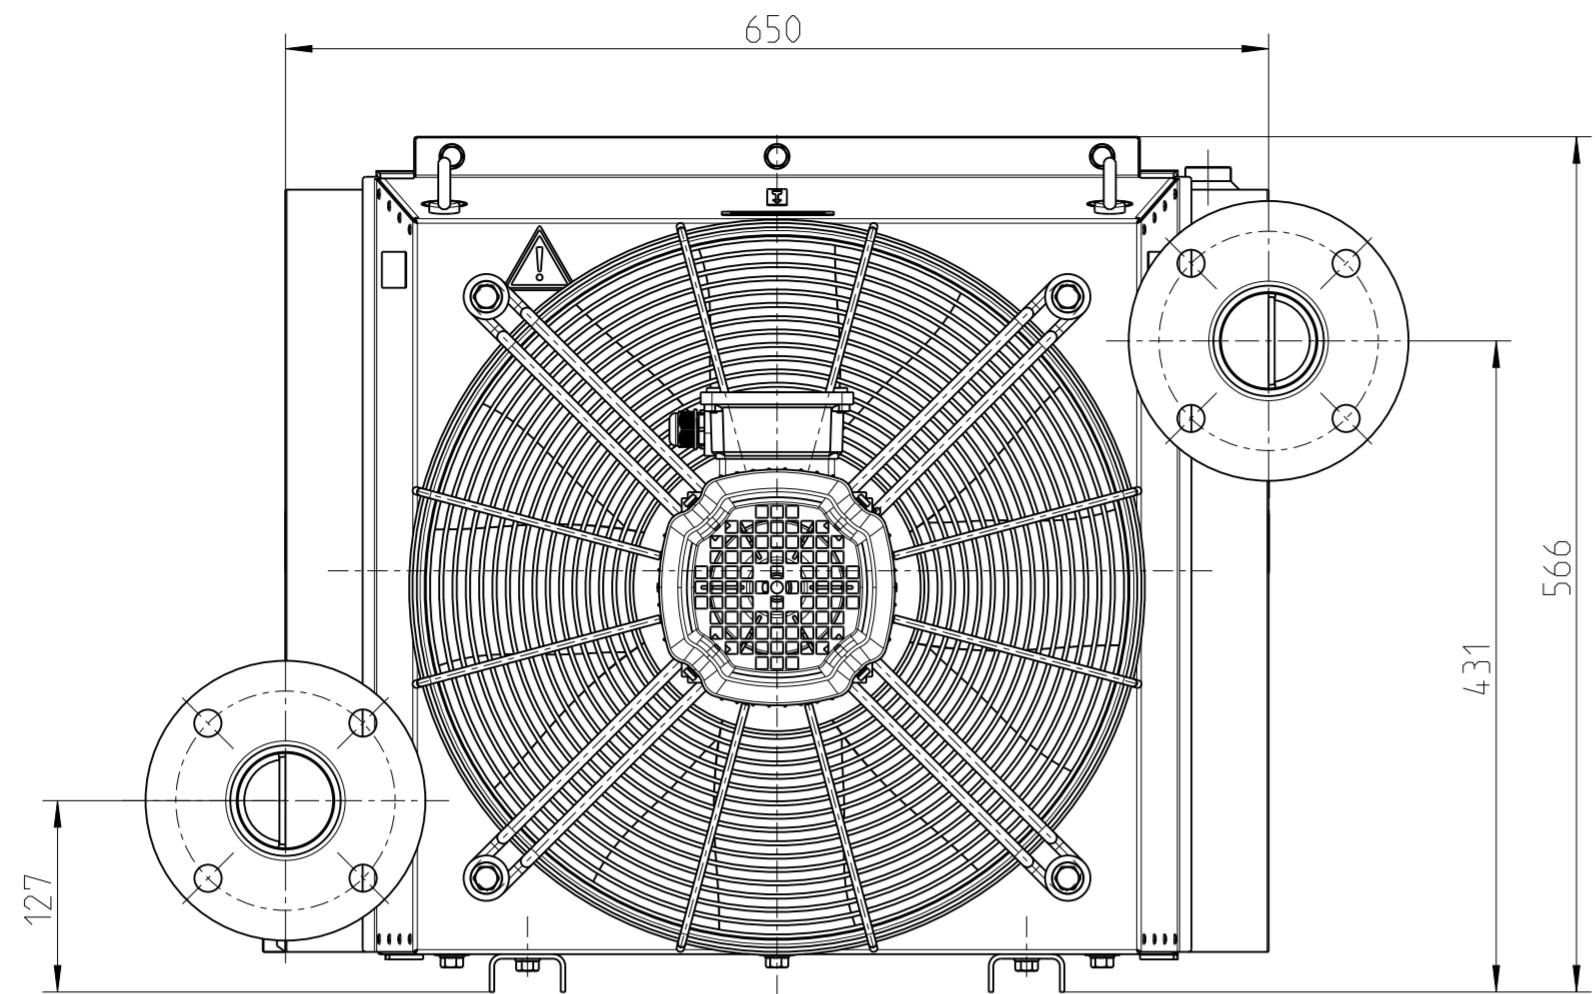

surface protection:
cooler/motor seat/safety grid black RAL 9005
fan house/feet violet blue RAL 5000
motor - as per supplier

working overpressure:
maximum 10 bar
test overpressure stat.
acc. to 50104: 15 bar

Oberflächenschutz:
Kühler/Motoraufnahme/Sicherheitsgitter schwarz RAL 9005
Lüfterkasten Violettblau RAL 5000
Motor abweichend

Betriebsüberdruck:
max. 10 bar
Prüfüberdruck stat. nach
DIN 50104: 15 bar

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768
DIN EN ISO 13920

HAUGG
Kuhlenstrasse 29
72172 Sulz a.N.

Änderungen nur auf CAD	
Datum	Name
Bearb	16.01.23 Timothy
Gepr	09.02.23 W. Czudaj
Gewicht	
Werkst	
Bemerkung	
AIR COOLING UNIT	
HIKA60	
Artikel Nr. / Material Nr.	Zeichnungs Nr.
	06-10371
Blatt	1
Index	Änderung
Datum	Name
Ers. für	
Ers. d.	
1 BL	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.